


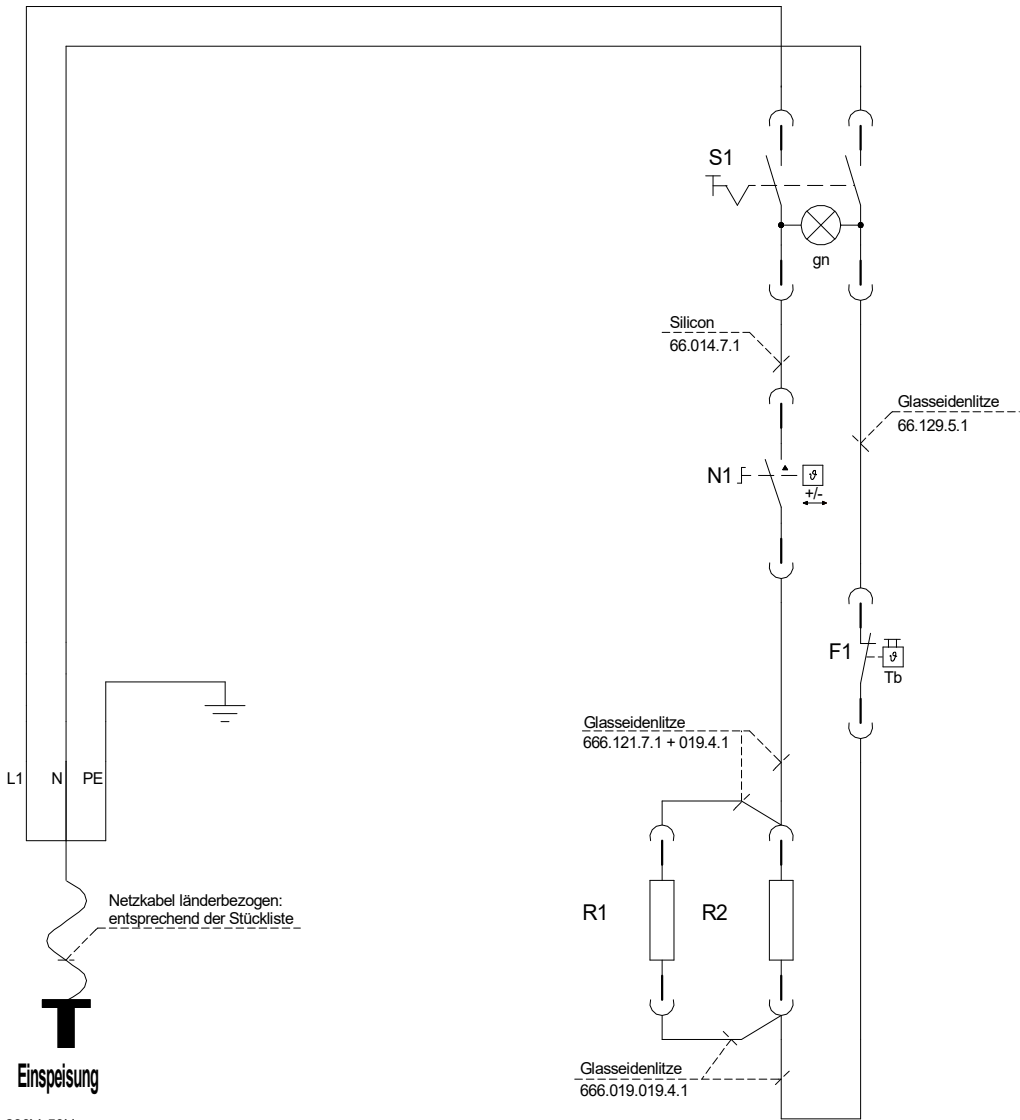

- S1
- Ein/Ausschalter
- N1
- Temp.-Regler
- F1
- Temp.-Begrenzer
- R1
- Rohrheizkörper (Rückwand)
- R2
- Rohrheizkörper (Boden)
- Verdrahtung: -Kabelbaum STW 1

Einspeisung

230V, 50Hz

Überstromschutzorgan in der Zuleitung erforderlich nach IEC 204 / DIN VDE 0113

①	322.071.04	05.03.04	Obreiter		Datum	Name	Stromlaufplan für: STW 1	
②	322.103.06	12.10.06	Bilger	Bearb.	17.09.02	W. Bilger	Projekt: B.PRO INMOTION	
③	322.130.07	28.01.09	Bilger	Gepr.			Kunde:	
④	322.076.21	28.09.21	Maric	Norm				
				Abt.		F+E		
				Zeichnungsnummer:				
				170006 SP4				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für:	Ersatz durch:

B.PRO

1. Hintergrundlayer aktiv

2. Zeichnungslayer aktiv

3. Fertigungslayer aktiv

Blatt 1 von 1