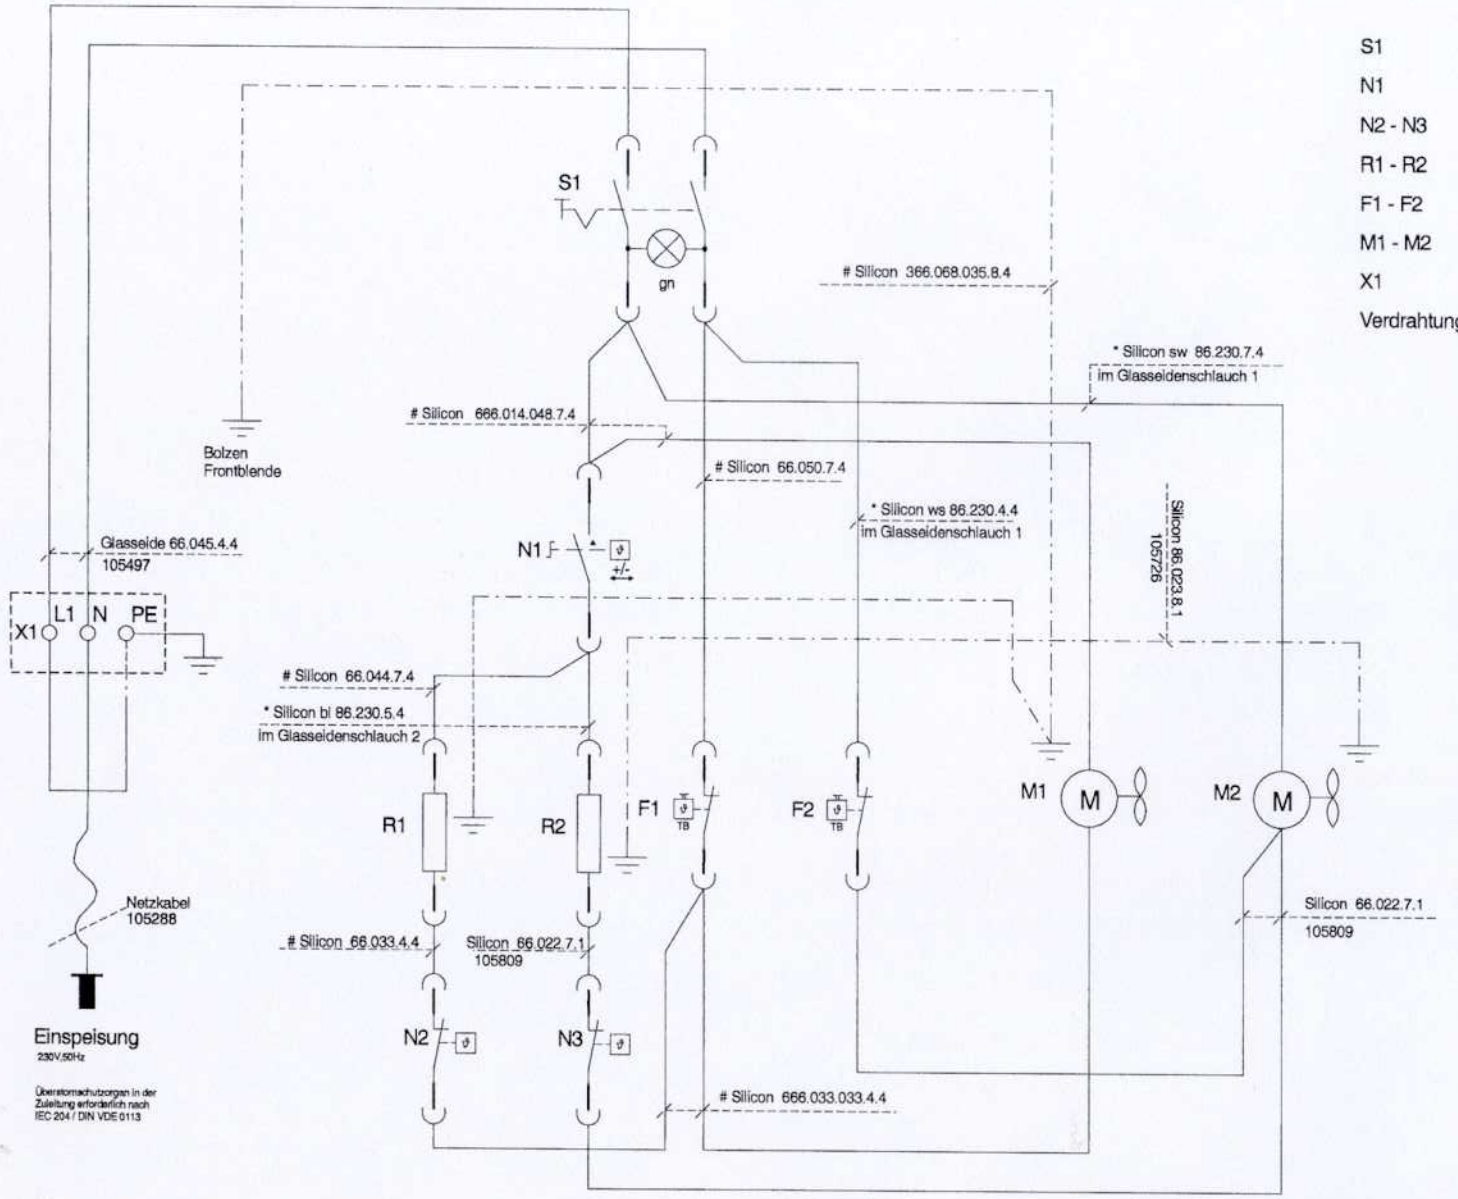

S1	-Ein/Ausschalter 2pol.		106375
N1	-Temp.-Regler 1	130°C	105900
N2 - N3	-Temp.-Regler 2	140°C	106345
R1 - R2	-RHK	1,8KW	105708
F1 - F2	-Temp.-Begrenzer	150°C	297578
M1 - M2	-Radialventilator	R2A 150-AC 01-21	105913
X1	-Netzklemme 3pol.		105429

Verdrahtung:

#	-Kabelbaum	106348

Die Verbindungsleitungen zum hinteren Gebläse werden aus folgenden Art.-Nr. selbst erstellt:

Silicondraht schwarz 1,5mm²	105218	ca. 2,3m
Silicondraht weiß 1,5mm²	105217	ca. 2,3m
Silicondraht blau 1,5mm²	105219	ca. 2,3m
Glasseidenschlauch	105301	ca. 2 x 2m

* = im Glasseidenschlauch

Flachsteckhülse 1-fach	105107	3 St.
Steckverteiler	105891	3 St.
Siliconlitze	105809	3 St.
Siliconlitze	105726	1 St.

FREIGABE
05. DEZ. 2003
GV - F+E
Technische Dokumentation

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung		Datum	Name
1	322.272.03	07.10.03	Bilger				
2	322.318.03	05.12.03	Bilger	Bearb.		20.03.03	W. Bilger
				Gepr.			
				Norm			
				Abt.			GV-F+E

Zeichnungsnummer: 170018 SP4

Stromlaufplan für: Stapelgerät Umluft 2 SHVS (3,6KW)
Projekt: BLANCO INMOTION
Kunde:

BLANCO

1. Hintergrundlayer aktiv
2. Zeichnungslayer aktiv
3. Fertigungslayer aktiv

Blatt 1 von 1

Ersatz für: Ersatz durch: